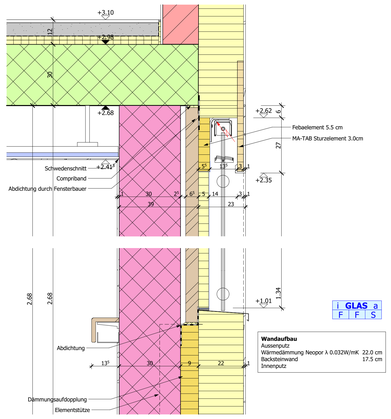

Fensterschnitt Massivbau MST 1:10

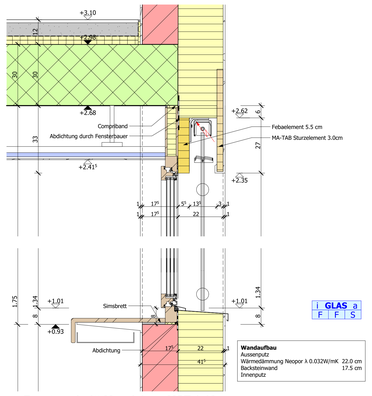

Fensterschnitt Massivbau MST 1:10



Fensterzusammenbau Metallbau MST 1:10

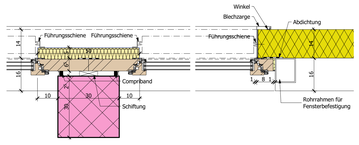

Fensterzusammenbau Metallbau bei Stütze MST 1:10

Änderungsindex

Nr.	Datum	Änderung	Zeichner
01	13.03.19	Warenlift auf Schachtgrösse 2.85x3.25m angepasst (vorher 3.10x3.23m), Treppenhaus mitverschoben!	sn
		Zusätzliche Lifttüre Treppenhausseite	

LEGENDE

	Beton		fertig Kote	DK:	Fensterflügel mit Drehkippbeschlag, erstöffnend
	Beton, wasserdicht		roh Kote	FB:	OK. fertig Boden
	Backstein		elektr. Store	RB:	OK. roh Boden
	Kalksandstein	UK.R.ST.:	UK. roh Sturz	DW:	Dachwasser
	Dämmung	UK.F.ST.:	UK. fertig Sturz	BA:	Bodenablauf
	Holzwerkstoff	OK.F.BR.:	OK. fertig Brüstung	K:	Kurbelseile für Storenantrieb
	Thermur-Mauerfuss	OK.R.BR.:	OK. roh Brüstung	MFB:	Metallfensterbank
	Murfor	OK.F.SW.:	OK. fertig Schwelle	MFB-GK:	Metallfensterbank, gerstenkorn-Oberfläche
3	Raummummer	UK.R.BO.:	UK. roh Boden	RAF:	Raffflamellenstoren
	fertig Boden	UK.R.D.:	UK. roh Decke	UP:	Unter Putz
	roh Boden	BF.:	Bodenfläche	GEF.:	Geländer
	Betonelemente	Z'SCHW.:	Zementschwelle	BHV:	Bodenheizverteilung
		DF	Dachfenster	SV:	Sanitärverteilung
SSIGA Richtlinie 002/2017		WM:	Waschmaschine	HTR:	Handtuchradiator
I GLAS a F F S	innen/ Glas /aussen S Sicherheitsglas F Floatglas normal V Verbundsicherheitsglas				

Sämtliche Masse sind Rohmasse und vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren! Für die Anfertigung von Einbauteilen ist eine Massekontrolle am Bau unerlässlich, die Planmasse können Toleranzen enthalten.
Grössere Abweichungen sind der Bauleitung sofort zu melden.

Türhöhen OK fertig Boden /höher gelegene Schwelle bis UK roher Sturtz
Fensterhöhen OK rohe Brüstung bis UK roher Sturtz / UK rohe Decke

±0.00 = OK.f.FB.EG.= 487.40 m.ü.M

Aufgrund der Setzungsabschätzung von BK Grundbau, wird die Reverenzhöhe der Erdgeschosskote um **5cm** nach oben korrigiert.

Druckdatum: 02.05.2019

Neubau Gewerbehaus mit Wohnung, Parz. 504, Murmattenstr. 3, 6233 Büron
Strymmo AG, Prek Bullakaj, Bahnhofstr. 20, 6233 Büron

1. Obergeschoss

S:\Zeichnungen\321 Murmattenstrasse\Ausführung\Ausführung_Murmattenstrasse_Büron_V21.pln

Plan-Nr.:	321_11
Mst:	1:50, 1:10
Format:	90 x 126cm
Datum:	13.02.2019
Gezeichnet:	sn, SaM
Sachbearbeiter:	sn
Revidiert:	
Revidiert:	
Revidiert:	
Revidiert:	
Revidiert:	

Rölli Architektur AG
Oberdorfstrasse 11
6232 Geuensee
Telefon: 041/925 64 84
Fax: 041/925 64 83
Mail: info@roelli.swiss
Web: www.roelli.swiss

Schnitt C-C
Detailschnitt 1
Schnitt B-B
Schnitt A-A
Schnitt D-D
Schnitt Waschplatz
Detailschnitt 2
AK Vorstech
AK Betondecke
Gelände demontierter
Vordach siehe spez. Plan
Notüberlauf
Brandabschottung vertikal
Element-Betonstütze 30x30cm
Betondecke 28cm OK +6.01 UK +5.73
Betondecke 30cm OK +6.16 UK +5.86
Betondecke 30cm OK +6.03 UK +5.73
Aussparung in Betondecke 5x10cm UK +2.93
Aussparung in Betondecke 5x12cm
Aussparung in Betondecke 5x120cm
Treppe siehe spez. Plan
Brüstung Backstein 17.5cm
V-RAF gekoppelt
Kragplattenanschluss
KN-Wände nichttragend
LUFTRAUM
LOGGIA
12-10
AUFENTHALTSRAUM
12-02
TREPPENHAUS
10-01
PODEST
GANG
12-01
WC HERREN
12-03
WC DAMEN
12-04
Büro
11-09
Sitzungszimmer
11-08
WC HERREN
11-03
WC DAMEN
11-03
WC/IV
10-02
11-03 WC HERREN/11-03 WC DAMEN
Buchhaltung
11-07
Entrée
11-01
Teeküche
11-02
BÜRO STV.
11-06
BÜRO Chef
11-05
TREPPENHAUS
10-03
PODEST
GEWERBE 1.OG 1.1
13-01
Warenlift 1.80x2.65 m 2'500 kg
Aussparung in Bodenplatte 4x15cm
Aussparung in Bodenplatte 4x15cm